



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтройЛаборатория СЛ»

123423 г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 2.

тел: (499) 191-29-08, (499) 191-34-05

e-mail: stroilab1@yandex.ru

Испытательная лаборатория «СтройЛаборатория СЛ»

Аттестат аккредитации ИЛ системы «Мосстройсертификация» № RU.MCC.АЛ.941

Протокол № 1599/1 от 30.06.2025 г.

Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «БМБ Компани» ИНН 2543016504 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, дом 108, кв.64
Объект испытаний:	Ламинированное напольное покрытие MPL ART STONE ARMOR, класс износостойкости заявленный 33, толщина панели 8 мм + 1 мм интегрированная подложка, размеры 1220 x 196 мм.
Основание для проведения испытаний:	Договор №19-ИЛ-2025 от 02.06.2025 года
Цель испытаний:	Прочность замкового соединения; Разбухание по толщине за 24 часа; Теплопроводность
Методы испытаний:	ГОСТ Р 70812-2023 Покрытия напольные эластичные. Гетерогенные поливинилхлоридные. Технические условия; ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия; ГОСТ 31925-2011 Материалы и изделия строительные с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером
Оборудование:	Линейка металлическая измерительная (п.и. 500 мм) ц.д. = 1 мм, штангенциркуль с глубиномером (п.и. 0-125 мм), ц.д. 0,1 мм, измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 «250» зав. №992, емкость для водонасыщения, домкрат, динамометр электронный переносной, тип ДЭП/3-1Д-50У-2
Дата проведения испытаний:	23.06.2025 – 29.06.2025 года

Таблица 1. Прочность замкового соединения на разрыв

№ образца	Сила разрыва, кН	Прочность на разрыв, кН/м	Тип разрушения
A1-B1 (короткая сторона)	1,47	14,7	Разрушение замка в нижней части
A2-B2 (длинная сторона)	0,88	8,8	Разрушение замка в нижней части

Таблица 2. Разбухание по толщине за 24 часа

№ образца	Толщина до испытаний, t^0 , мм	Толщина после испытаний, t^{24} , мм	Изменение толщины, Δt , %
P1	8,98	9,18	2,23
	9,00	9,28	3,11
	8,90	9,24	3,82
P2	9,22	9,28	0,65
	9,10	9,30	2,20
	9,04	9,40	3,98

Таблица 3. Теплопроводность

№ образца	Коэффициент теплопроводности, λ , Вт/м×К	Средняя температура, t , °С
T1	0,182	17,5
T2	0,185	17,5


Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов, прошедшие испытания.
 2. Не допускается перепечатка протокола без разрешения ИЛ.
 3. Протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (первый экземпляр для Заказчика, второй – архивный для ИЛ.)

Начальник лаборатории
ИЛ «СтройЛаборатория СЛ»

Воронина Л.Н.

Инженер
ИЛ «СтройЛаборатория СЛ»

Бабин В.С.

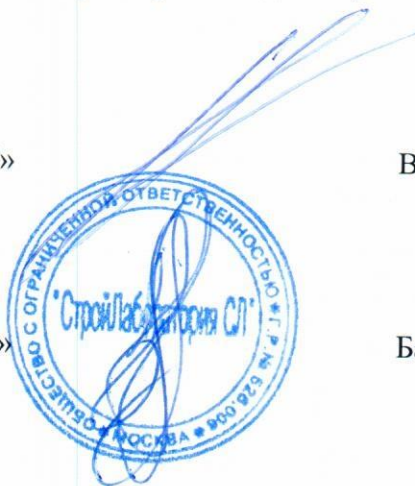

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ RU.MCC.AL.941

Дата выдачи 25 сентября 2019 г.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью "СтройЛаборатория СЛ" ИНН 7734011175
123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д.14, к.2

и удостоверяет, что входящая в его состав ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

"СтройЛаборатория СЛ"
123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д.14, к.2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ"

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: 1. Заключения об оценке компетентности испытательной лаборатории от 25.09.2019 г. № 121;
2. Решения по результатам оценки компетентности испытательной лаборатории от 25.09.2019 г. № 121.

Срок действия АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ с 25 сентября 2019 года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН в РЕЕСТРЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ) 25 сентября 2019 г.



Генеральный директор

А.К. Бчечян

Область объектов испытаний испытательной лаборатории приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации и является его неотъемлемой частью.
Действие аттестата аккредитации подлежит подтверждению в сроки, указанные на оборотной стороне.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

№№ п/п	Дата подтверждения	Лицо, подтвердившее документ:			Место печати
		должность	Фамилия И.О.	подпись	
1	25.09.2021 г.	Начальник центра оценки соответствия	Герасим С.В.		
2	25.09.2023 г.	И.И. Герасим	Мешков С.В.		
3	25.09.2025 г.				
4	25.09.2027 г.				
5	25.09.2029 г.				

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
				Несущая способность.	
24	Лестницы наружные, ограждения кровли.	ОКПД 2	25.11.23.119	Геометрические размеры. Предельные отклонения. Целостность конструкций и их креплений (визуально). Качество защитных покрытий. Прочность ступени лестницы, балок крепления, площадок и маршей. Прочность ограждений лестниц. Прочность ограждений кровли.	ГОСТ Р 53254-2009 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 9.302-88
25	Материалы, изделия теплоизоляционные, системы фасадные теплоизоляционные и звукоизоляционные. Сэндвич панели.	ОКПД 2	22.21.41 23.99.19 25.11.23.160	Отбор образцов. Влажность. Водопроницаемость. Водопоглощение диффузионное влагопоглощение в течение длительного времени. Водопоглощение при капиллярном подсосе. Гибкость. Деформация (изменение размеров) при заданных сжимающей нагрузке и температуре. Динамическая жесткость. Коэффициент паропроницаемости материала слоев СФТК. Масса. Морозостойкость контактной зоны СФТК. Морозостойкость. Паропроницаемость. Плотность. Плотность кажущаяся.	ГОСТ Р 56729-2015 ГОСТ Р 56148-2014 ГОСТ 32310-2020 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ EN 12086-2011 ГОСТ 31911-2011 ГОСТ 31912-2011 ГОСТ 31924-2011 ГОСТ 31925-2011 ГОСТ 32025-2012 ГОСТ 32301-2011 ГОСТ 32303-2011 ГОСТ 32312-2011 ГОСТ 32603-2012 ГОСТ 7076-99 ГОСТ EN 12085-2011

Эксперт

Герне С.В.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
				Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении. Радиальная ползучесть. Стойкость оболочки к разрушению при постоянной нагрузке растяжения.	
45	Изделия деревянные для опалубки.	ОКПД 2	16.23.19	Прочность. Жесткость. Максимальная разрушающая нагрузка. Момент изгиба. Поперечное усилие.	EN 13377-2002 ГОСТ Р 52752-2007
46	Пиломатериалы профилированные. Листовые и многослойные материалы. Конструкции и изделия деревянные строительные. Конструкции и изделия из модифицированной древесины.	ОКПД 2	16.10.21 16.21 16.22.10 16.23.12 16.23.19 16.24.11 16.29.14.192 16.29.14.193	Отбор образцов. Адгезия лакокрасочного материала. Геометрические размеры. Деформация. Влаго - и водопоглощение. Водопроницаемость. Вид, качество поверхности и покрытий, оценка дефектов. Влагостойкость. Влажность. Глубина пропитки. Жесткость втулок. Истирание. Истирание защитно-декоративного покрытия. Качество антисептирования. Коэффициент сопротивления водяному пару. Модуль сдвига. Модуль упругости при растяжении, сжатии, статическом	ГОСТ 862.1-85 ГОСТ 862.2-85 ГОСТ 862.3-86 ГОСТ 862.4-87 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 3916.2-2018 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 6564-84 ГОСТ 8242-88 ГОСТ 8673-2018 ГОСТ 9620-94 ГОСТ 9622-2016 ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 9626-90 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 10633-2018 ГОСТ 10634-88 ГОСТ 10635-88

Эксперт

Герне С.В.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классифи- катора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливаю- щие правила и методы испы- таний (измерений), в т.ч. от- бора образцов
				Шероховатость. Качество вклеивания стержней. Покоробленность.	ГОСТ 16483.35-88 ГОСТ 16483.37-88 ГОСТ 16483.39-81 ГОСТ 19720-74 ГОСТ 21523.1-93 ГОСТ 21523.2-93 ГОСТ 21523.6-77 ГОСТ 21523.7-87 ГОСТ 21523.8-93 ГОСТ 21523.9-87 ГОСТ 21523.10-88 ГОСТ 23234-2009 ГОСТ 24053-80 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 25885-83 ГОСТ 27326-87 ГОСТ 27627-88 ГОСТ 27680-88 ГОСТ 27820-88 ГОСТ 30427-96 ГОСТ 30972-2002 ГОСТ 32158-2013 ГОСТ 32289-2013 ГОСТ 32297-2013 ГОСТ 32304-2013 ГОСТ 32399-2013 ГОСТ 33065-2014 ГОСТ 33082-2014

Эксперт

Герне С.В.